




JARAK
UNTUK
KEGIATAN
SPBU

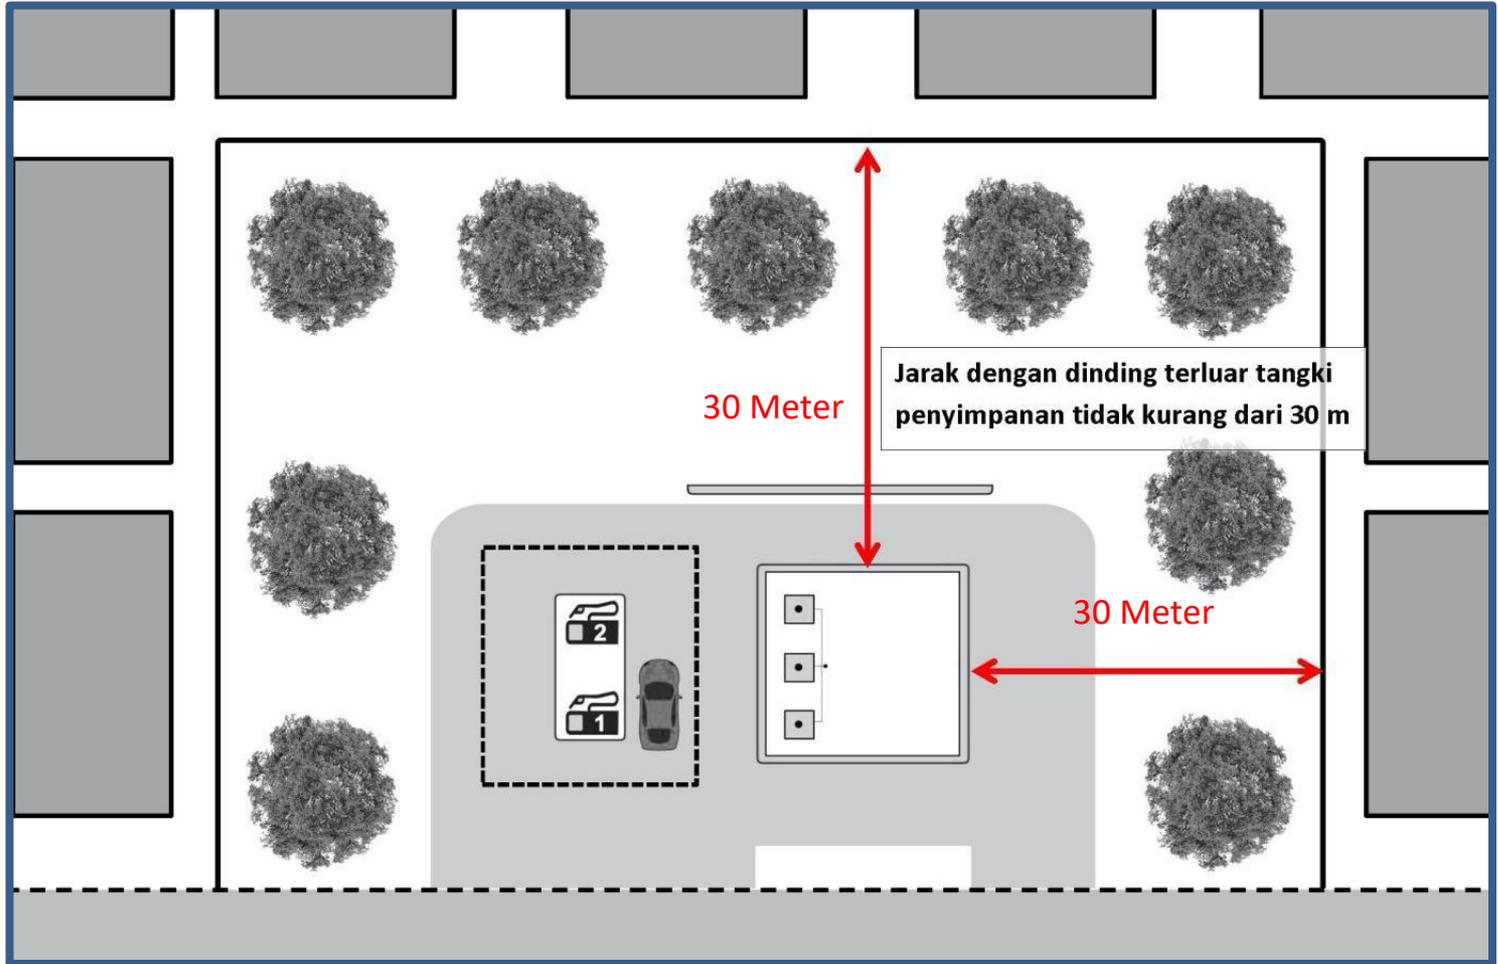

SPBU/SPBG DENGAN KEGIATAN LAIN DI LUAR KAVLING

jarak bebas min.30 m dihitung dari bidang dinding terluar konstruksi tangki penyimpanan bahan bakar